

# 電解水除菌テスト

## 微生物学検査依頼書兼成績書

例) 兵庫県臨床検査研究所  
 食品衛生管理MEL  
 TEL 079-267-1253




様

発行日 平成24年1月30日

検査担当者

依頼元	依頼年月日	依頼目的 <input type="checkbox"/> 食品検査 <input checked="" type="checkbox"/> 環境検査 <input type="checkbox"/> その他			検査項目			
検体No	依頼製造場所	検査品名	備考	一般細菌数 (個/g)	黄色ブドウ球菌	大腸菌群 (個/g)		
1 7006		什器・備品ふきとり まな板 ①		9.2 × 10 <sup>5</sup> 920,000 <sup>10</sup>	陰性	1.8 × 10 <sup>2</sup>	180 <sup>10</sup>	
2 7007		什器・備品ふきとり まな板 ②		0 × 10	陰性	陰性		
3 7008		什器・備品ふきとり まな板 ③		0 × 10	陰性	陰性		
4 7009		什器・備品ふきとり まな板 ④		0 × 10	陰性	陰性		
5								
6								
7								

まな板の菌数測定を実施して頂いた。  
 大きなまな板だった為、黄ばみの目立つエリア内(10cm×10cm)の3箇所で行った。

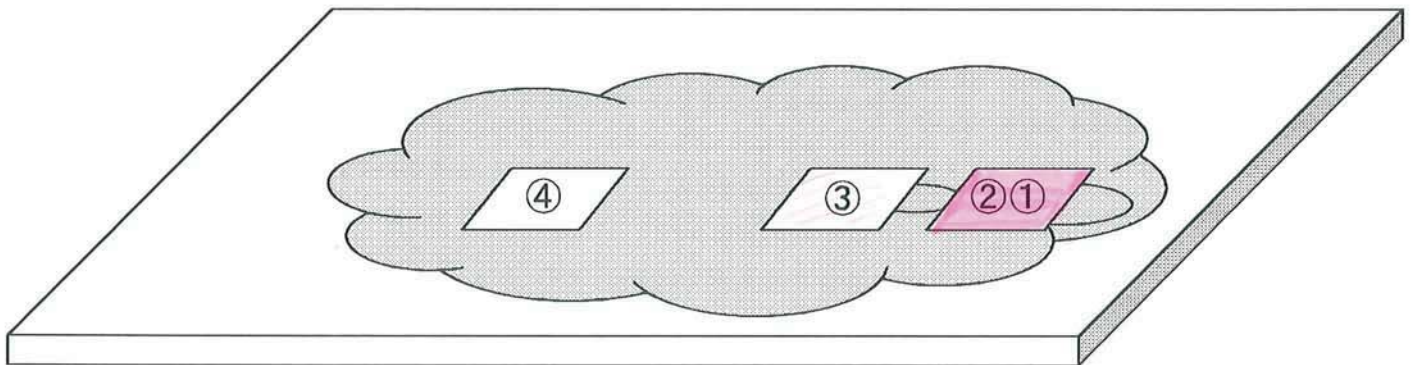

成績書の検体No.は、以下の内容で簡易作業を三つのエリアで行った

- ① 電解水使用前
- ② アルカリ電解水でタワシを使い洗浄後、酸性電解水でシップ除菌
- ③ 酸性電解水でペーパータオルを使い流水洗いのみ
- ④ 酸性電解水流水のみ